



Gemeinde Breitenbach

Werkleitungen Büsserachstrasse

Teil 4: Hofacker bis Kreisel Central

Strassenbau
Wasserleitung
Kanalisation
Antennenanlage

Masstab 1:200




Plan Nr. 107.06.0405 - 4/A
16. September 2022

Erstellt: PWY, Geprüft: PTH, Freigabe: PTH
S:\138\02\1042\08_CAD\Pläne\Werkleistungspläne .2d


Sutter Ingenieur- und Planungsbüro AG | Tel. +41 (0)61 935 10 20 | info@sutter-ag.ch | www.sutter-ag.ch
Standorte BL ▶ Arboldswil - Laufen - Liestal - Reinach | Standort SO ▶ Nunningen

Legende:

Neue Anlagen

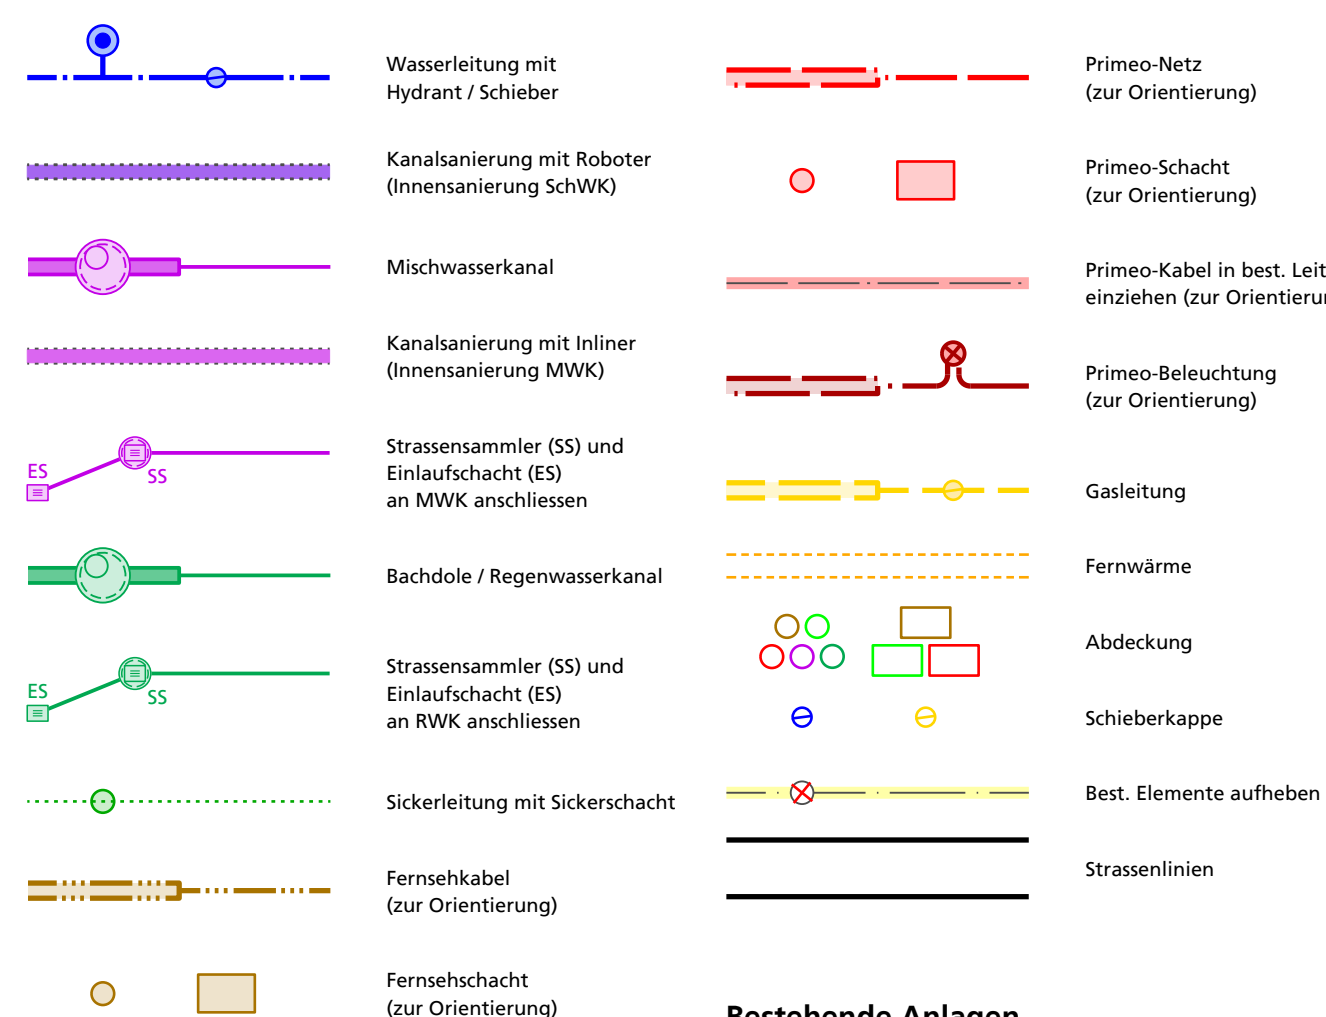

Bestehende Anlagen

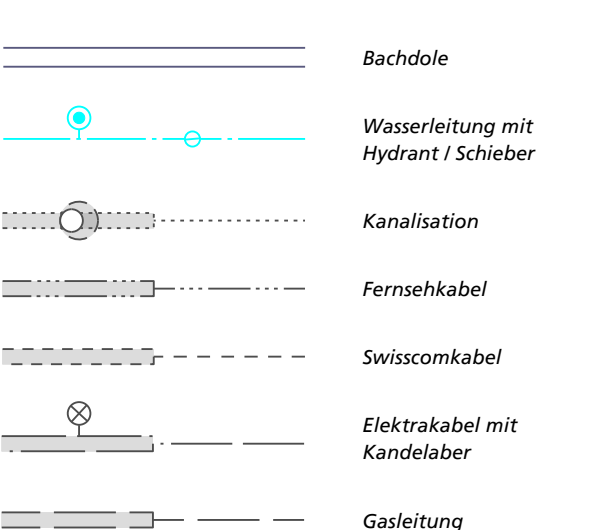

Neue Wasserleitung

- Hauptleitung

PE ø 250/204.6 mm , L= ca. 11m

PE ø 180/147.2 mm , L= ca. 807m

PE ø 160/130.8 mm , L= ca. 15m

PE ø 125/102.2 mm , L= ca. 54

- Hydrantenanschlüsse

PE ø 125/102.2 mm , L= ca. 62m

- Hausanschluss

PE $\varnothing$ 40/32.2 mm , L= ca. 42m
PE $\varnothing$ 50/40.8 mm , L= ca. 37m

PE Ø 63/51.4 mm, l = ca. 6m

TE = 0.5/51.4 mm, E = Cu. On

Scheitelüberdeckung = 1.20m

Fortsetzung siehe
Plan Nr. 107.06.0405-3

Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der eingetragenen Leitungen oder unterirdischen Anlagen leistet das Ingenieurbüro kein Gewähr. Die genaue Lage der eingetragenen Werkleitungen ist vor Beginn der Bauarbeiten durch den Unternehmer bei den Werken zu erheben und gegebenenfalls zu sondieren.